



Модернізація теплової мережі по Сул. Ковпака від TK-608/10-2 до TK 608/12, 2d530мм

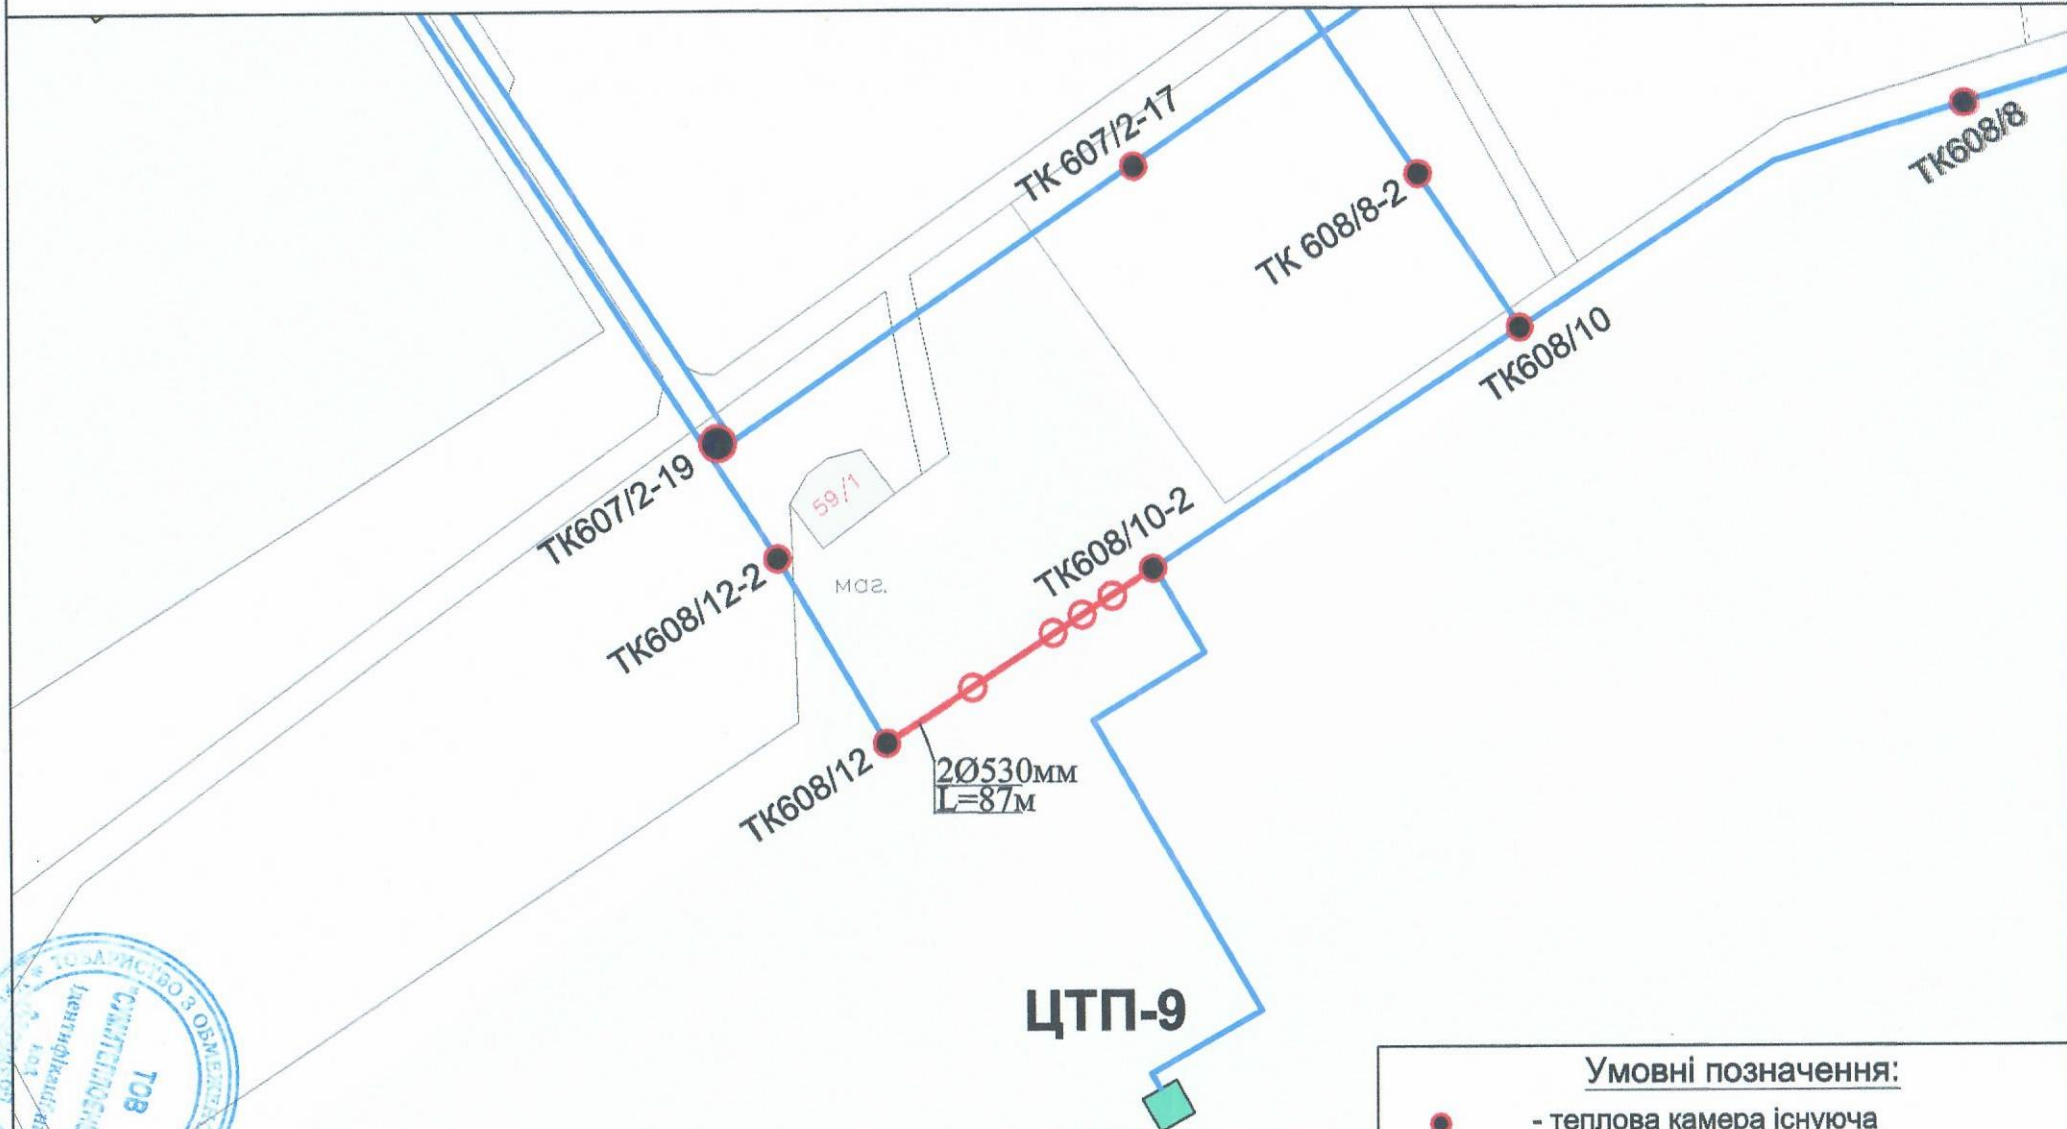

Умовні позначення:

- - теплова камера існуюча
- (blue) - магістральні теплові мережі існуючі
- (red) - магістральна теплова мережа, яка підлягає модернізації 2Ø530-87м
- - місця поривів

TK-608/10-2

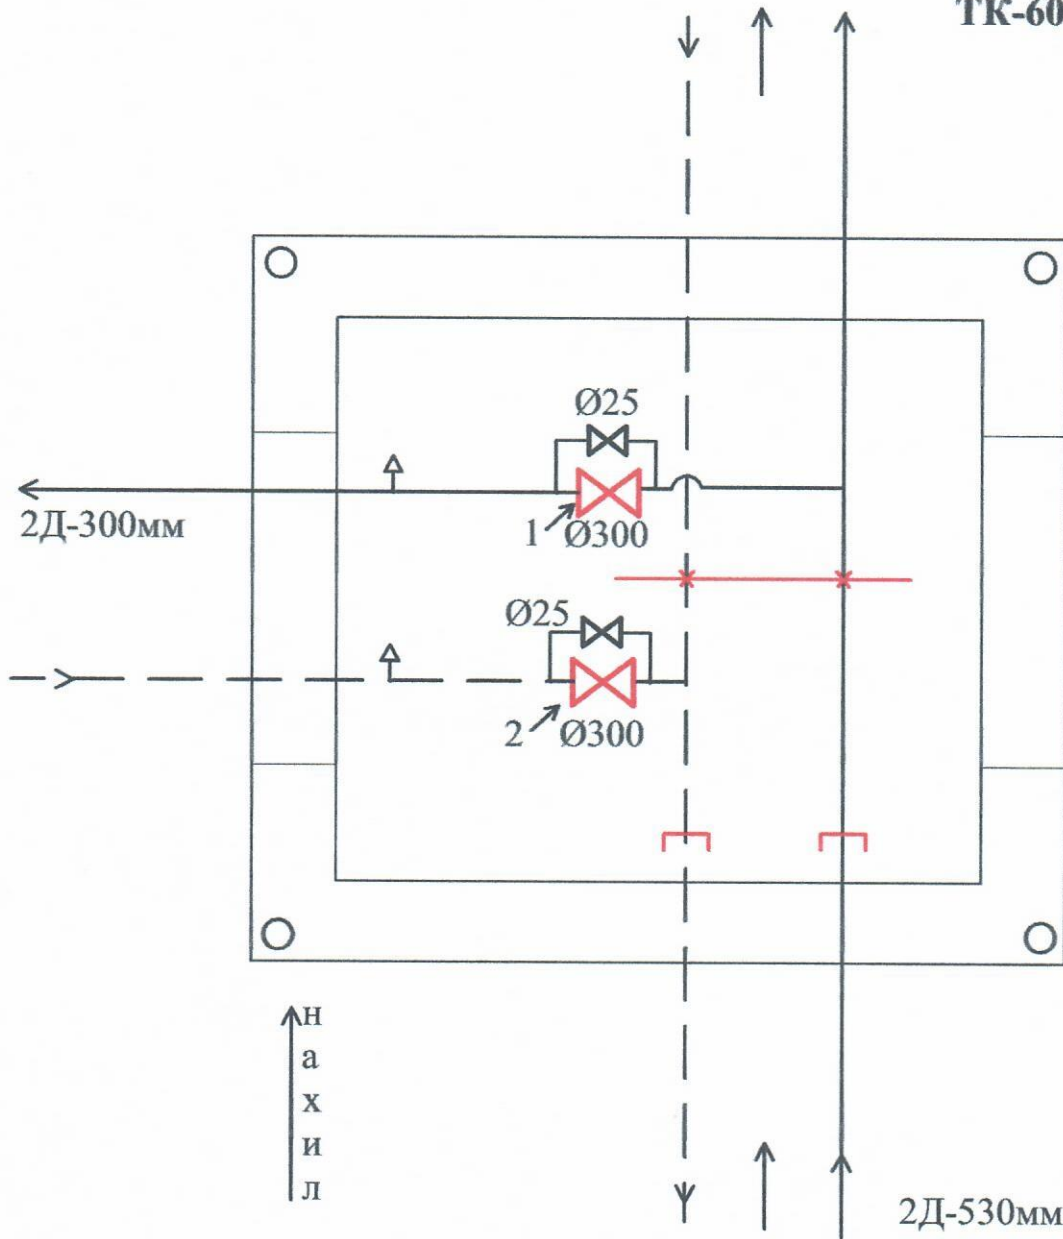

Розмір теплокамери:




Висота: 3000мм

Ширина: 3750мм


Довжина: 4200мм

Геодезична відмітка дна лотка- 151, 77

Умовні позначення:

-  - засувки $\text{d}y$ 300мм
-  - сальн. комп. $\text{d}y$ 500мм
-  - Н.О.



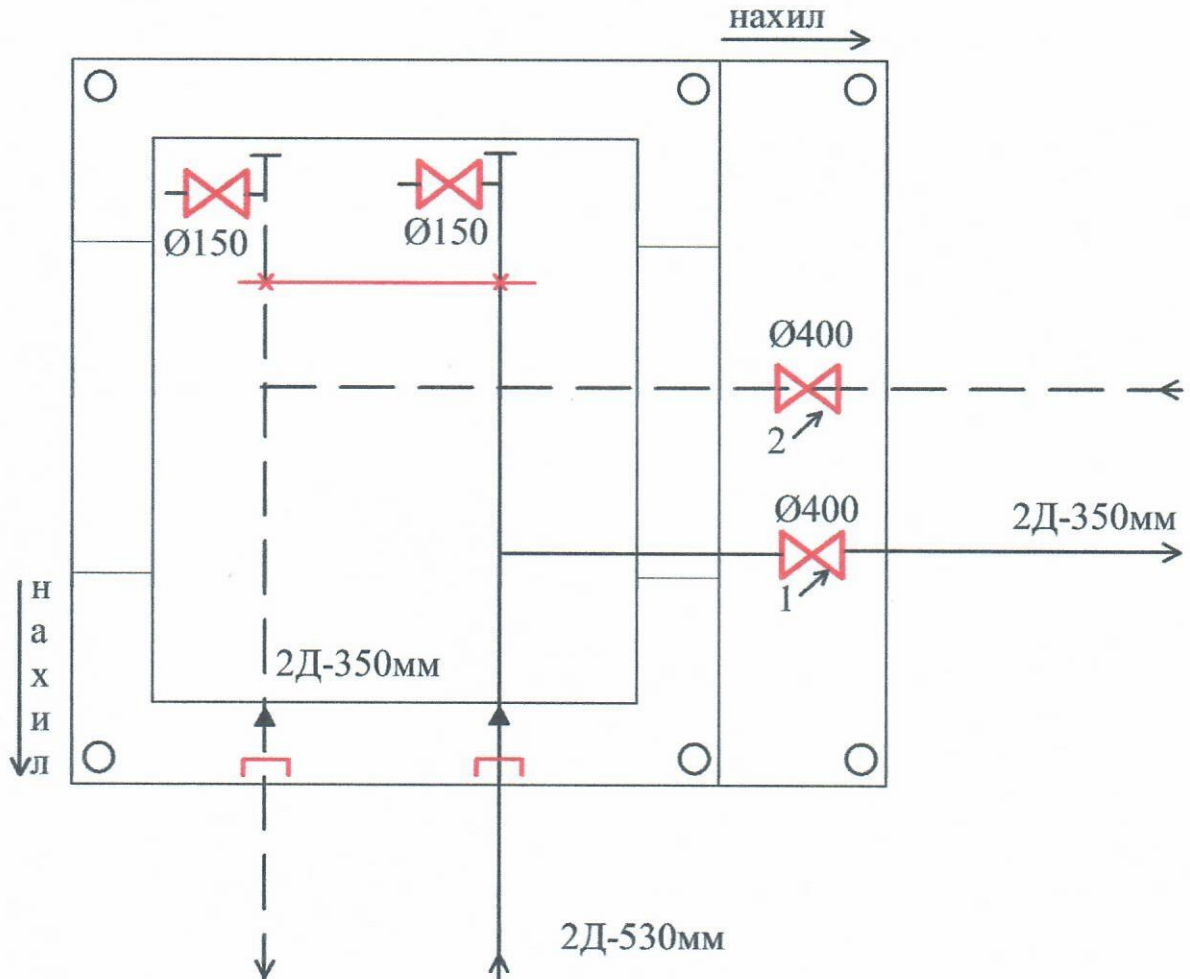

Розмір теплокамери:

Висота: 2900мм

Ширина: 4600мм

Довжина: 6600мм

Геодезична відмітка дна лотка- 149, 40

Умовні позначення:

☒ - засувки dy 400мм dy 150мм

┌┐ - сальн. комп. dy 500мм

×—× - Н.О.

