

**Маркетингова довідка про вибір постачальника по ціновому запиту:
придбання котла.**


1. З метою забезпечення виконання робіт: «Реконструкція котельного обладнання в котельні по вул.Нахімова,30» проведена робота (інформаційний пошук) по маркетинговому обстеженню ринка, при цьому виявлені слідуєчи найбільш привабливі постачальники котла:

№ з/п	Найменування продукції	Од. вим.	Кіл-сть	ТОВ «Навітас» м. Ірпінь		ТОВ «Котельний завод «Енергетик», м. Монастирище	
				Ціна грн. без ПДВ	Сума грн. без ПДВ	Ціна грн. без ПДВ	Сума грн. без ПДВ
1	Котел водогрійний димогарний триходовий газовий Navi 111 2000	шт.	1	368 385,00	368 385,00		
	Котел водогрійний KB-2,5	шт.	1			560 000,00	560 000,00
	Разом без ПДВ:				368 385,00		560 000,00
	Разом з ПДВ:				442 062,00		672 000,00
2	Особливі умови			Передплата 50% , термін постачання 50 календарних днів.		Передплата 50%, термін постачання – 40робочих днів	

2. З метою економії коштів підприємства, розглянув пропозиції постачальника і оцінивши ефективність зроблених ним пропозицій прийнято рішення придбати котел:

Найменша ціна	ТОВ «Навітас» м. Ірпінь
Підстава прийнятого рішення про вибір переможця	Найбільш вигідна цінова пропозиція.

Заст. директора з роботи теплових мереж та котелень

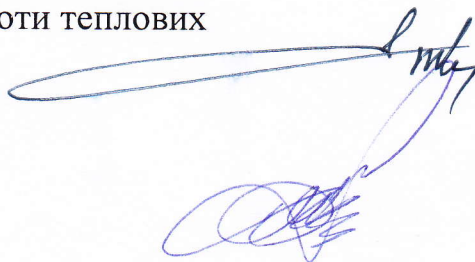

Н.Г. Покутня

Начальник ВОПР

В.М.Макій


ТОВ «НАВІТАС»

08205, Київська обл., м. Ірпінь, вул. Єрошенка 12а, оф. 40

ЄДРПОУ 37833334,

П/р 26001455040382 в АТ «ОТП Банк» МФО 300528

т/ф +38 (044) 36 244 36

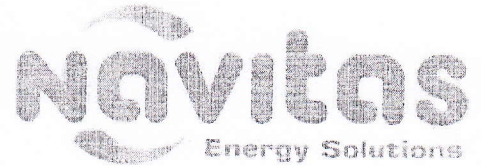e-mail: sales@navitas.uawww.navitas.uaВих. № ІВ-133-062020
от 04.06.2020

Попередня комерційна пропозиція
Котел водогрійний сталевий Navi III для приготування гарячої води
Триходовий котел для роботи на рідкому або газоподібному паливі з топкою під тиском

- ✓ Котел для виробництва гарячої води моделі Navi III 2000
- ✓ Трьох ходова конструкція теплообмінника (без реверсу в топці)
- ✓ Корисна теплова потужність: 2000 кВт
- ✓ Максимальна робоча температура: 110°C
- ✓ Максимальний робочий тиск: 6 бар (8 Bar +10%, 10 Bar +15%)
- ✓ ККД котла Navi III ≥ 93% (без економайзера)

№ п/п	Найменування робіт та матеріалів	Кількість, шт	Вартість, грн з ПДВ	Сума, грн з ПДВ
1	Котел водогрійний димогарний триходовий газовий Navi III 2000 (Україна)	1	442 062,00	442 062,00
<i>Загалом грн. з ПДВ</i>				442 062,00

Умови оплати/авансування: передплата 50% та 50% перед відвантаженням.


Термін виготовлення/постачання: термін постачання обладнання 50 календарних днів.

Поставка обладнання: ЕХW, Київська обл., м. Бровари, вул. Старотроїцька 42.

Гарантійні умови на обладнання: гарантія 2 роки.

Термін експлуатації котлів: 20 років.

Пропозиція діє до 31.08.2020

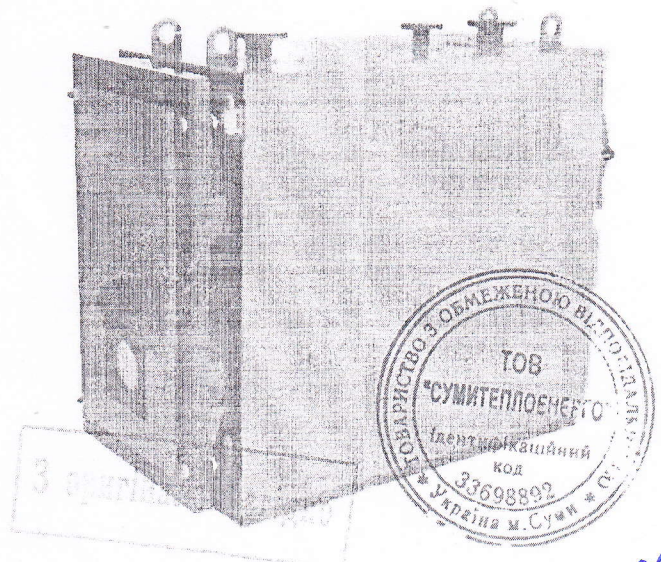*З повагою та надією на співпрацю,*Директор ТОВ «НАВІТАС»
Ткаченко Олексій ВікторовичТел. +38 044 36 244 36
Моб. +38 067 464 28 62E-mail: avtkachenko@navitas.ua

УКРАЇНА



ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«Котельний завод «ЕНЕРГЕТИК»

19100 Черкаська обл., Монастирищенський р-н., м. Монастирище, вул. Соборна, буд.3.
тел./факс (04746) 2-57-72, тел. (04746)2-57-70;2-57-71.
Сайт: www.energetik.ua, E-mail: kotel@energetik.com.ua.
Код 42816604, п/р UA39380805000000026001633009, АТ «Райффайзен Банк Аваль»
Інд. податковий номер 428166023206

Вих. № 92/КЗ від 15.06.2020р.

КП «СУМИТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

Комерційна пропозиція

ТОВ «КЗ «ЕНЕРГЕТИК», завод-виробник котельного обладнання, пропонує:
водогрійний водотрубний котел КВ-2,5 Energetik

Табл. 1 – Вартість


№ п/п	Найменування	К-ть, шт.	Загальна вартість з ПДВ
01	Котел водогрійний КВ-2,5 Energetik	1	672 000,00
02	Базова комплектація згідно Додатку № 1	1 к-т	98617,85
03	Пальниковий пристрій SIB Unigas R93 (Італія) з частотним перетворювачем	1	536 013,40
04	Димосос ДН-8,0-1500 з частотним перетворювачем	1	109 200,00
		ВСЬОГО:	1 415 831,25

Термін проведення робіт: - 40 робочих днів;

Умови оплати: - 50 % передоплата, 50% по факту виконання робіт.

Директор

ТОВ «КЗ «ЕНЕРГЕТИК» /Левчук М.Г./

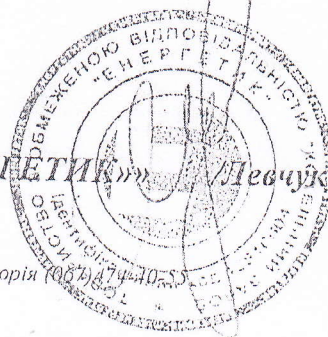

Виконавець: Мокрецько Вікторія (067) 474-4055

3 оригіналом згідно



Комплект поставки
водогрійного котла КВ-2,5 Енергетик

1. Клапан запобіжний	-2шт.
2. Задвижка «Баттерфляй» Ду100 Ру16	-2шт.
3. Кран шаровий фланцевий Ду25	-4шт.
4. Кран шаровий фланцевий Ду15	-2шт.
5. Кран для спуску повітря Ду15	-2шт.
6. Повітрівідвідник автоматичний Ду15	-2шт.
7. Термометр біметалевий (0-120°C)	-1шт.
-//- (0-150°C)	-1шт.
8. Термометр ТТЖ 240-163 (0-300°C) з оправою	-1шт.
9. Манометр 100-1,6 МПа	-1шт.
10. Тягонапоромір (0±600Па)	-1шт.
11. Тягонапоромір (0±4кПа) з гайкою	-2шт.
12. Манометр електроконтактний ДМ2010 н.з. (0-1,6 МПа)	-1шт.
13. Блок автоматичного управління БАУ-ТП	-1шт.
14. Термометр опору ТСМ1288 L=80мм.	-2шт.
15. Сирена сигнальна	-1шт.
16. Датчик тиску DL-50E	-1шт.
17. Сходи з майданчиком	-1шт.
18. Комплект документації	-1шт.

3 оригіналі

